



WIDOK - ROZWINIĘCIE ŚCIAN NAROŻNIKA



STAN PROJEKTOWANY DETAL A-6
SIATKA OTWORÓW INIEKCYJNYCH

RZUT ŚCIAN

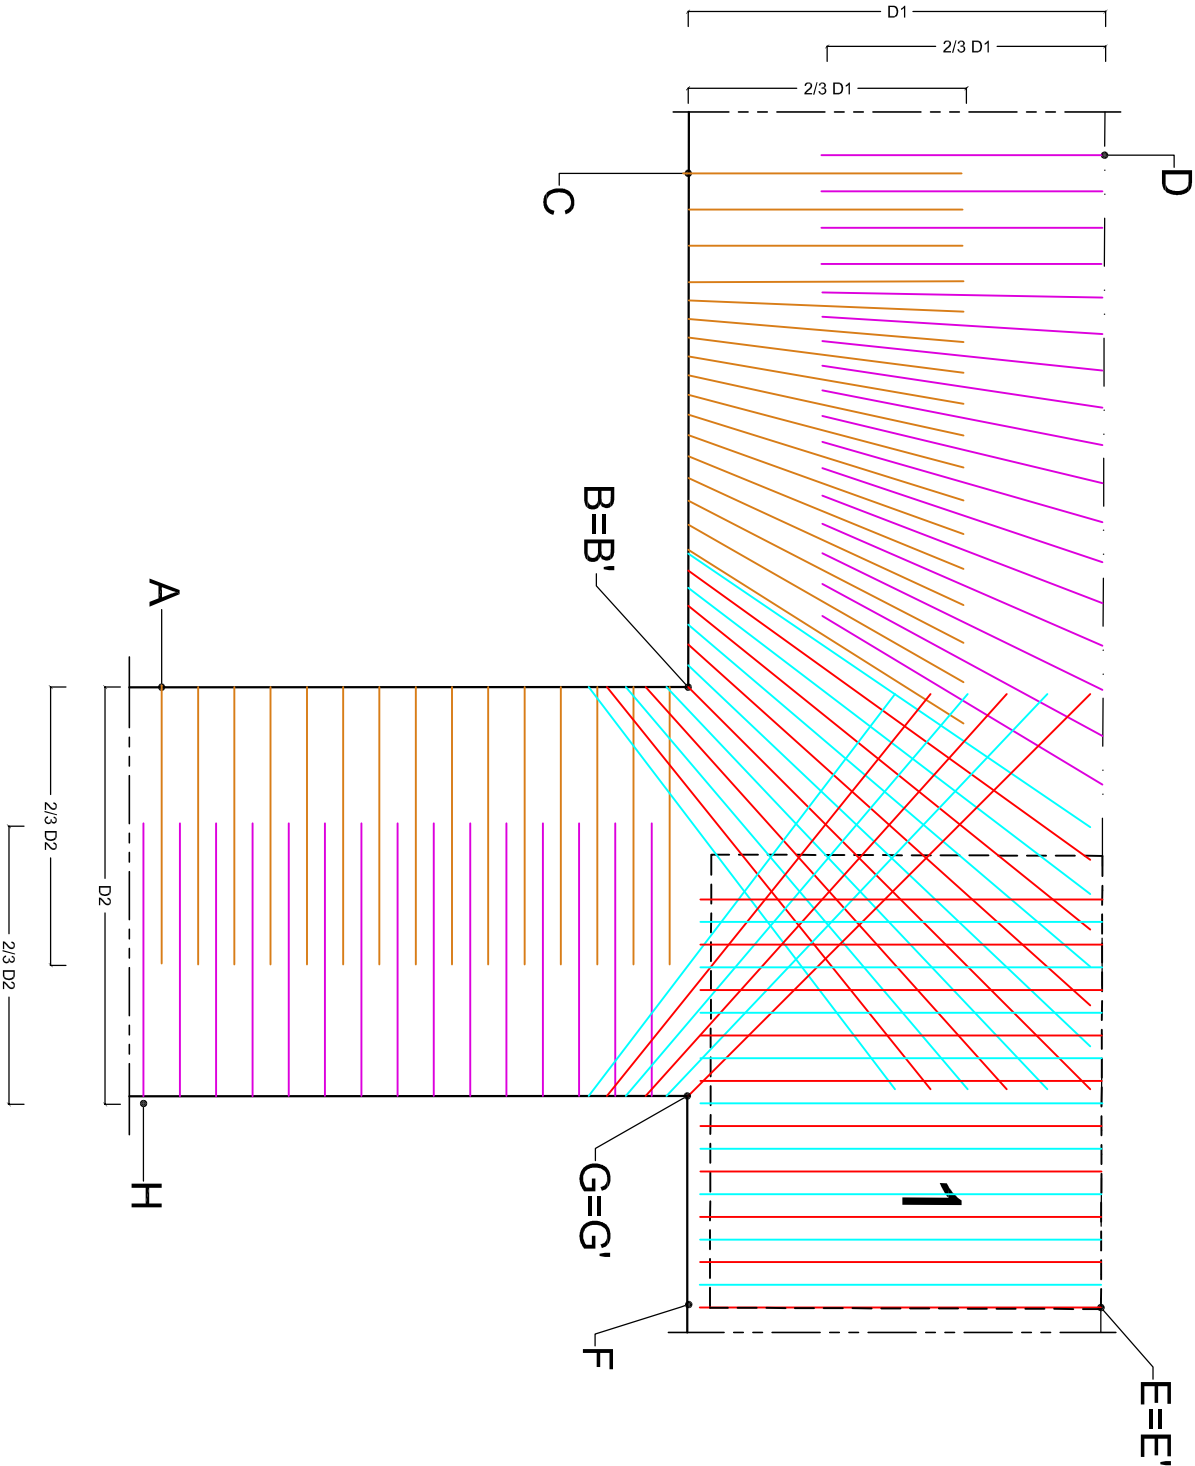

UWAGI!
Otwory iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otwory iniekcyjne przy iniekcji dwurzędowej należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej. Otwory iniekcyjne przy iniekcji dwustronnej należy wykonać na głębokość równą 2/3 grubości muru. Podano wymiary w świetle otworów.

- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD I
- INIEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU II RZĄD II

NAZWA INWESTYCJI		NUMER RYSUNKU		SKALA	
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC ELEWACJI FRONTOWEJ I SKLEPIENIA POD PRZEJAZDEM POJAZDOWYM W BUDYNKU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66 W WARSZAWIE.		12		1:25	
INWESTOR		DATA OPRACOWANIA		FORMA WYKONANIA	
CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA IM. MICHAŁA OCAPOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 66		24.09.2012 r.		297x563	
NAZWA RYSUNKU		OPRACOWANIE		PODPIS	
DETAL A-6 - SZCZEGÓŁ IZOLACJI POZIOMEJ WRAZ ZE ZMIANĄ RZĘDNYCH OTWORÓW I TYPOW IZOLACJI CIŚNIENIOWEJ		ANNA KURAN			
SPRAWDZIŁ		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
DR INŻ. ANDRZEJ KRZYŚPAK		WA-46091			