




STAN ISTNIEJĄCY  
PRZEKROJ E-E




STAN ISTNIEJĄCY  
PRZEKROJ D-D




PRZEKROJ POZIOMY SŁUPA ARKAD



STAN PROJEKTOWANY  
PRZEKROJ E-E

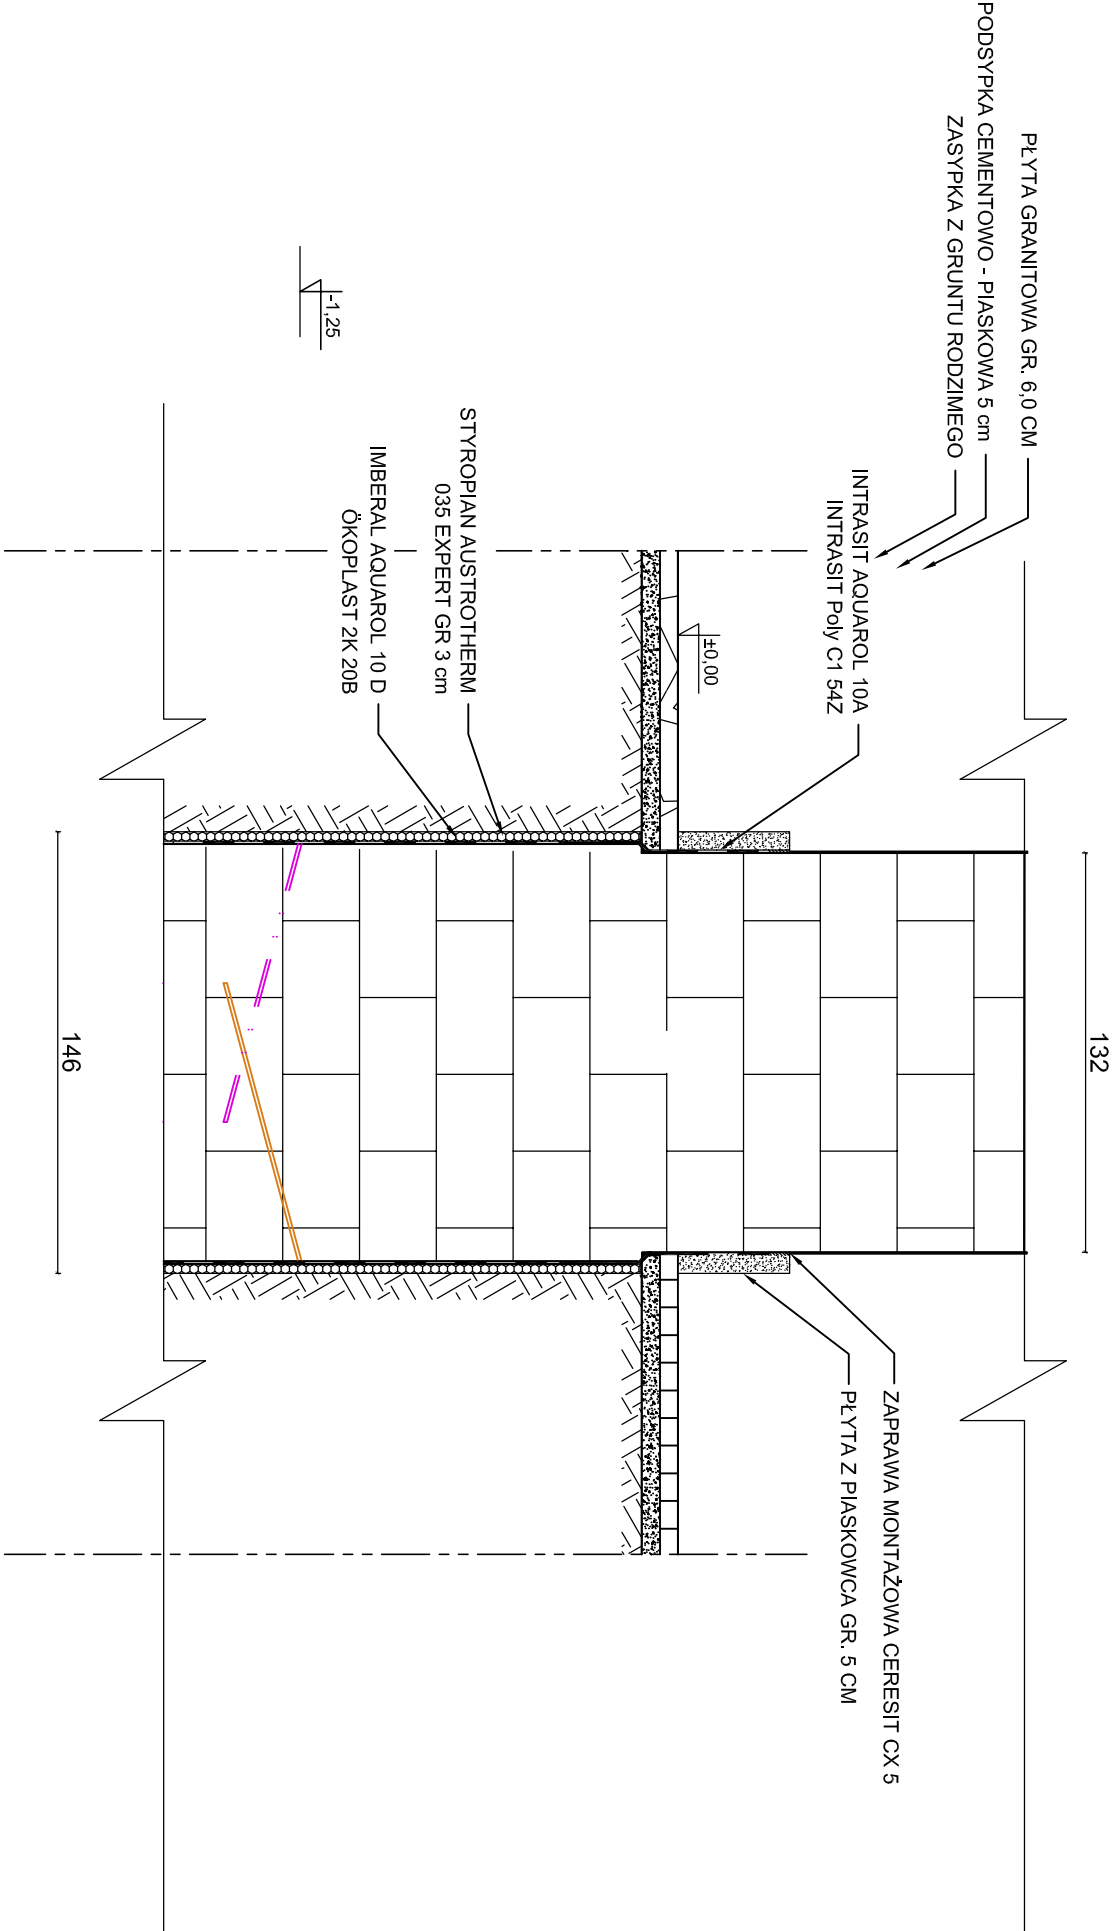

STAN PROJEKTOWANY  
PRZEKROJ D-D



INEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I  
INEKCJA CIŚNIENIOWA TYPU I

UWAGA!  
Otwory iniekcji należy wykonać na rzędnej podanej w projekcie i zgodnie z instrukcją producenta iniektora.

Otwory iniekcyjne należy wykonać o głębokości równej minus 5 cm grubości muru z uwzględnieniem kąta nachylenia osi poszczególnych otworów względem płaszczyzny poziomej.

Podano wymiary w świetle otworów.

<b>ARCHBUD</b> Biurowiec ul. WARSZAWSKA 66 00-001 Warszawa tel. 22 631 01 00 www.archbud.pl		INSTRUKCJA 17 SKALA 1:25	
INWESTOR M. STANISŁAWSKI ul. WARSZAWSKA 66 00-001 Warszawa		DATA OPRACOWANIA 24.09.2012 r.	
PRZEKROJ D-D oraz E-E - IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA		PRZEBIEG	
OPRACOWANIE ANNA KUBAN		PRZEBIEG	
SPRAWDZIŁ DR INŻ. ANDRZEJ KOSZYŃSKI		PRZEBIEG	